

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
 Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
 Аккредитованный испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
 ул.Гоголя/Рашпилевская, д.56/1//61/1, тел.(861)2673402,
 факс.(861)2673398
 Место проведения испытаний:
 352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26,
 тел.(86137)38753, факс.(86137)39918,
 e-mail:armfbuz@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511928.

Утверждаю:
 Заведующий отделом обеспечения лабораторной
 службы
 Химик-эксперт медицинской организации
 Руководитель ИЛЦ Армавирского филиала
 ФБУЗ "Центр
 гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
 крае"

Е.В. Авраменко

М.П.
 11.12.2024

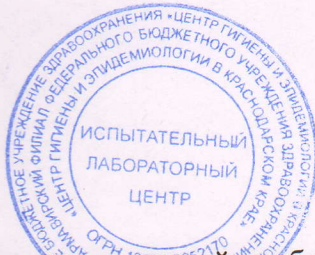

Протокол испытаний проб воды питьевой
 № 23734/В/02,05/2724.1 от 11.12.2024

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г.Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах.

Юридический адрес заказчика: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100.

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 26. телефон 8(86137)32637

Наименование предприятия/объекта: М. Т. 42. МУП "Новокубанский городской водоканал" г. Новокубанск, очистные сооружения на выходе в сеть.

Фактический адрес отбора пробы: 352240, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, очистные сооружения на выходе в сеть.

Код пробы: 23734/В/02,05/2724.1

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр на выходе в сеть

Температура воды при отборе пробы: 15 °С

Кем отобрана проба: Помощником врача по общей гигиене Такаевой Н.А.

Дата и время отбора проб: 05.12.2024г. с 13:00 по 13:10

Дата и время доставки проб: 05.12.2024 г. 14:40

Основание: ГЗ 2.1 СГМ приказ № 414/1060 от 22.12.2023

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237 -2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

Перечень основного оборудования, использованного для проведения испытаний:

Весы лабораторные электронные 4 кл ЕК-200i, заводской №P1864721, св-во о повер №С-АУ/17-06-2024/347830620, от 17.06.2024 до 16.06.2025

Весы электронные Scout SPS202F, заводской №7131090332, св-во о повер №С-АУ/29-08-2024/366437603, от 29.08.2024 до 28.08.2025

Весы электронные лабораторные ALC-210d4, заводской №22805144, св-во о повер №С-АУ/17-06-2024/347830619, от 17.06.2024 до 16.06.2025

Гиря 200g F2, заводской №Z-28325802, св-во о поверке №С-АУ/02-05-2024/337176075, от 02.05.2024 до 01.05.2025

Спектрофотометр ПЭ 5400ВИ, заводской №185, св-во о повер №С-АУ/17-06-2024/347830509, от 17.06.2024 до 16.06.2025

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Термостат электрический суховоздушный ТС -1/80 СПУ, заводской №9197, протокол №ПО-42-189-2024, от 29.08.2024 до 28.08.2026

Хроматограф газовый "Хроматэк-Кристалл 5000.2, заводской №552305, св-во о поверке №С-АУ/16-05-2024/339100913, от 16.05.2024 до 15.05.2025

рН- метр рН-150 МИ, заводской №1625, св-во о повер №С-АУ/29-08-2024/366794758, от 29.08.2024 до 28.08.2025

Регламентирующая НД:

СанПиН 1.2.3685-2021 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016, п.6	ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2	балл		0
Запах	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	не более 2	0
Цветность по хром-кобальтовой шкале	ГОСТ 31868-2012 п.5	гр.цветности	не более 20	менее 1
Жесткость	ГОСТ 31954-2012 п.4	° Ж		6,2+/-0,9
Свободный остаточный хлор	ГОСТ 18190 -72 п. 3,4	мг/л	0,30-0,50	0,30+/-0,09
Железо (Fe) (суммарно)	ГОСТ 4011-72, п.2	мг/дм3	не более 0,3	менее 0,1
Массовая концентрация нитратов	ГОСТ 33045-2014 п.9	мг/дм3	не более 45,0	5,9+/-0,9
Хлороформ	ГОСТ 31951-2012 п.6	мг/дм3	не более 0,06	0,0013+/-0,0006
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией <u>И.В. Петрова</u>				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Колифаги	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.3, 10.5-10.6		отсутствие	не обнаружено
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 град.С	МУК 4.2.3963-23, п.5.1-5.3	КОЕ/см3	не более 50	17
Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-23, п.6.1-6.3		отсутствие	не обнаружено
Escherichia coli	МУК 4.2.3963-23, п.7.1-7.4		отсутствие	не обнаружено
Заведующий микробиологической лабораторией <u>Н.А. Рябченко</u>				

Дата начала испытаний: 05.12.2024 Дата окончания испытаний: 11.12.2024

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Водопровод МУП "Новокубанский городской водоканал", доставка: автотранспорт, сумка-холодильник (+ 5 град.С).(3,25л)

Мнения и интерпретации: Запах при 20 град.С- 0 балл, запах при 60 град.С- 0 балл
Мутность (длина волны=530 нм)

Результат по показателю жесткость 6,2±0,9град.Ж соответствует результату по показателю жесткость общая 6,2±0,9 мг-экв /дм3, норма не более 7,0мг-экв /дм3

Лицо, ответственное за
оформление протокола: БиологБ.Ю. Куралесов

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА